



|                       |              |         |         |         |         |         |
|-----------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Oznaczenie urządzenia | Q25          | Q26     | Q27     | Q28     | Q29     | Q30     |
| Oznaczenie zacisku    | TR1/25       |         |         |         |         |         |
| Opis                  | MATA GRZEJNA | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA |
| Moc                   | 1,1kW        |         |         |         |         |         |
| Przekrój przewodu     | 3x2,5mm2     |         |         |         |         |         |
| Typ izolacji kabla    | YKY'zo       |         |         |         |         |         |
|                       |              |         |         |         |         |         |
|                       |              |         |         |         |         |         |

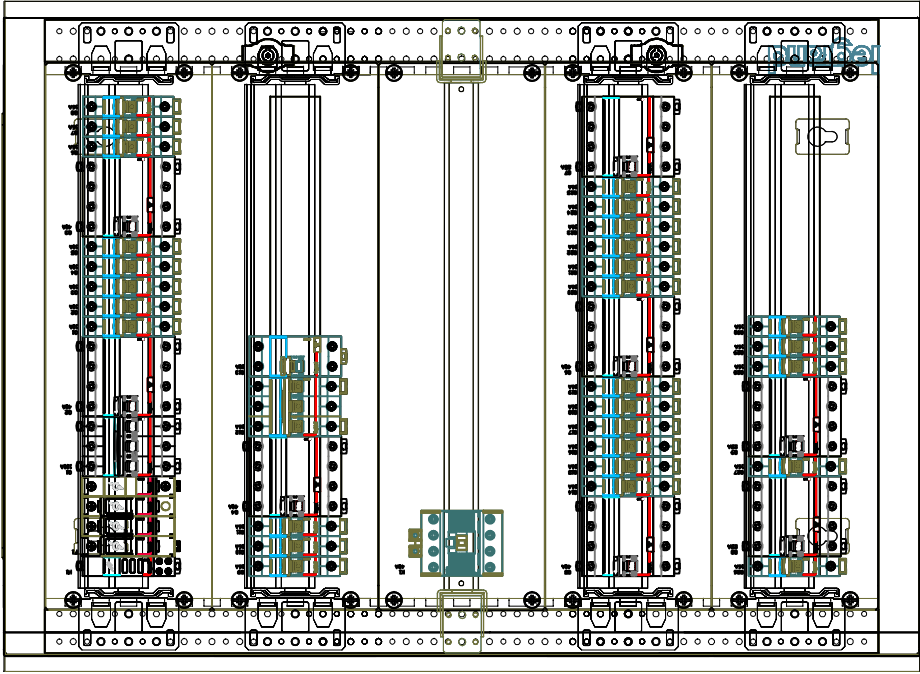

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (DZIENNIK USTAW NR. 24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 Z PÓZNIEJSZYMI ZMIANAMI). ZASTRZEŻA SIĘ WPROWADZANIA ZMIAN BEZ ZGODY I WIEDZY AUTORÓW.UWAGA! Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. UWAGA! Opracowanie jest projektem budowlanym i nie ujmuje rozwiązań szczegółowych, właściwych dla projektu wykonawczego - wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania przedstawionych wymiarów i danych przed i w trakcie trwania budowy.

LuxTim Energia

TEL: 881-065-880

LUXTIM.PL 38-608 Wetling 99

LUXTIMOZE.PL NIP: 737-193-41-14

TYTUŁ

SCHEMAT IDEOWY TR1

|   |                         |   |               |                       |  |
|---|-------------------------|---|---------------|-----------------------|--|
| PROJEKTANT  | mgr inż. Jan Szkolnicki | UPR. NR<br>nr upr. GT.III-1229/A-125/77 | PODPIS        | TEMA/T                | "PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KOTŁOWNI W BUDYNKU SSM "BIESZCZADNIKI"<br>CELEM ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POMIESZCZENIE<br>MAGAZYNOWE DO CEŁÓW OBRONNYCH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO " |
| SPRAWDZAJĄCY  | mgr inż.Ryszard Filipek | UPR. NR<br>nr upr.GAS.834/A-4/81        |               | ADRES                 | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 182103_4 LESKO<br>OBRĘB 0001 LESKODZIAŁKA NR 1368/49 W MIEJSCOWOŚCI LESKO  |
| OPRACOWAŁ   | mgr inż.Michał Gawron   |   | STADIUM<br>PB | INWESTOR              | POWIAT LESKI UL. RYNEK 1, 38-600 LESKO   |
| WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM<br>PROJEKT CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I POZOSTAŁYMI BRANŻAMI |                         |   |               | BRANŻA<br>ELEKTRYCZNA | SKALA  |
|   |                         |   |               | DATA<br>01.11.2025    | nr ark.<br>TR1/4   |
|   |                         |   |               | nd                    |  |